

Предел электрического износа

Оценка


Электрический износ можно вычислить по следующей кривой, построенной по формуле:

$$\sum N|I|^{2,22} = 55\,000 \text{ кА}^{2,22} (*)$$

N = количество отсечек при значении I.

(*) Стандартная гарантия. Для специальных условий эксплуатации могут быть гарантированы другие значения.

Иллюстрация

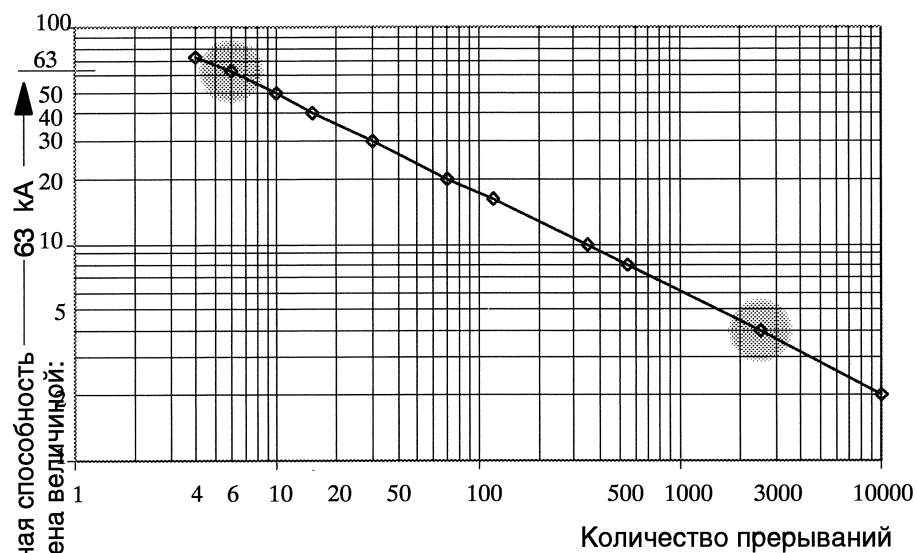

Например, прибор может отсечь 6 раз ток в 63 кА, или 2500 раз ток в 4 кА.

Продолжение на следующей странице.